


萬能學校財團法人萬能科技大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	中山樓(I棟)5F	<1	<5	106/12/05	符合規定
2	妝品大樓(A棟)1F	<1	<5	106/12/05	符合規定
3	活動中心(靠近講台旁)	<1	<5	106/12/05	符合規定
4	萬芳樓(V棟)1F	<1	<5	106/12/05	符合規定
5	萬芳樓(V棟)9F-V903	<1	<5	106/12/05	符合規定
6	萬芳樓(V棟)製冰機 9F-製冰機小	<1	<5	106/12/05	符合規定
7	萬芳樓(V棟)忠孝樓宿舍 1F	<1	<5	106/12/05	符合規定
8	萬能學苑(RHD棟)C棟 3F	<1	<5	106/12/05	符合規定
9	萬能學苑(RHD棟)C棟 4F	<1	<5	106/12/05	符合規定
10	萬能學苑(RHD棟)D棟 3F	<1	<5	106/12/05	符合規定
11	萬能學苑(RHD棟)D棟 4F	<1	<5	106/12/05	符合規定
12	管理大樓(G棟)1F	<1	<5	106/12/05	符合規定
13	體適能中心(P棟)1F	<1	<5	106/12/05	符合規定
14	經國樓(H棟)8F	<1	<5	106/12/05	符合規定
15	新世紀資訊大樓(S棟)3F	<1	<5	106/12/05	符合規定
16	萬大花園餐廳飲水機	<1	<5	106/12/05	符合規定
17	歐嗨叻早午餐製冰機	<1	63	106/12/05	符合規定
18	金盃美而美製冰機	<1	<5	106/12/05	符合規定
19	萬大花園餐廳製冰機	<1	<5	106/12/05	符合規定
	以下空白				

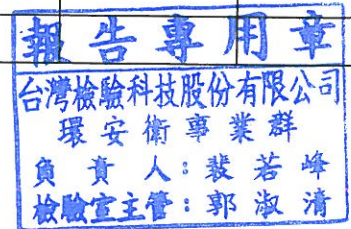

註 1. 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL
 總菌落數：100CFU/mL(註 2.)

註 2. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

註 3. 菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10²。