

圖書館室內空氣品質巡檢

檢測日期：112年11月28日



地點：MA 圖書館 1F
CO₂：547 ppm



地點：MA 圖書館 2F
CO₂：529 ppm




地點：MA 圖書館:3F
CO₂：528 ppm



地點：MA 圖書館:4F
CO₂：527 ppm



地點：MA 圖書館:5F
CO₂：546 ppm

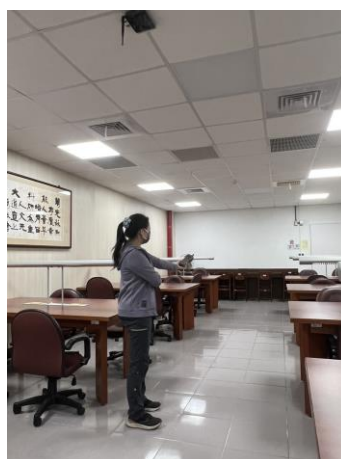

地點：MB 閱覽室:2F
CO₂：553 ppm



地點：MA 圖書館 B1F

CO₂：537 ppm

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 **77597 AZ**

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm