# 圖書館室內空氣品質巡檢　檢測日期：115 年 6 月 30 日

| | |
|---|---|
| | |
| 地點：MA 圖書館 1F<br>$CO_2$：465 ppm | 地點：MA 圖書館 2F<br>$CO_2$：453ppm |
| | |
| 地點：MA 圖書館:3F<br>$CO_2$：445 ppm | 地點：MA 圖書館:4F<br>$CO_2$：446 ppm |
| 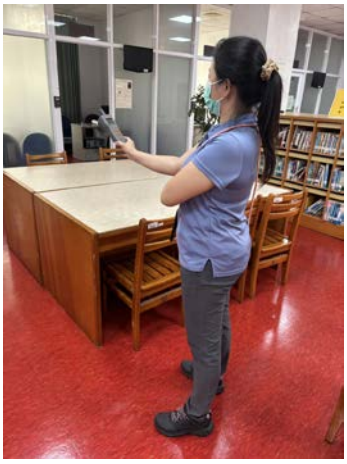 | |
| 地點：MA 圖書館:5F<br>$CO_2$：　468 ppm | |

註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 77597 AZ

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm

暑假不開放進入 MA 圖書館 B1F 及 MB 閱覽室：2F