圖書館室內空氣品質巡檢　檢測日期：115 年 7 月 30 日

地點：MA 圖書館 1F CO_2：462ppm	地點：MA 圖書館 2F CO_2：441ppm
地點：MA 圖書館:3F CO_2：439 ppm	地點：MA 圖書館:4F CO_2：446 ppm
地點：MA 圖書館:5F CO_2：445 ppm	地點：MB 閱覽室:2F CO_2：473 ppm
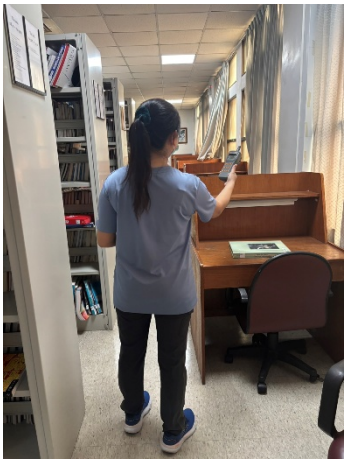
註：1.使用儀器：室內空氣品質偵測計 77597 AZ

2.「室內二氧化碳濃度」標準，環保署建議值不得超過 1000ppm

暑假不開放進入 MA 圖書館 B1F